

# Como lançar os registros C197, E220 e E240 no Winthor?

Para lançar os registros C197, E220 e E240 no WinThor siga as orientações abaixo:

- 1) Acesse a rotina **1017 - Relatórios para fins de Ressarcimento** a partir da versão 22.06.06, marque a opção **Imprimir relatório específico** e clique **Avançar**;
- 2) Informe a **Filial** e o **Período**, selecione a opção de relatório **19 - Ressarcimento de ICMS ST (SC)** e clique **Imprimir**;

1017 - Relatórios para fins de Ressarcimento

Winthor - PC Sistemas

Filial: [ ] CNPJ: 01219321000144 Inscrição Estadual: 103233270 Período: [ ] a [ ]

Filtros Principais

Estado: [ ] Cód. Tributação: [ ] Fornecedor: [ ]

Produtos: [ ]

Nota Fiscal Remessa: [ ] Página Inicial: 1 Estado (Rel.24): UF [ ]

Opcionais

Exibir devoluções no período

Considerar apenas ST Guia

Exibir apenas prod. reg. espec.

Considerar vl ICMS do frete

13 - Ressarcimento de ICMS ST [Rel.Gráfico]

14 - Produtos com 50% IVA (Compra) - GO [Rel.Gráfico]

15 - Relatório de Ressarcimento (DF) [Rel.Gráfico]

16 - Relatório de Produtos para Ressarcimento [Rel. Gráfico]

17 - Ressarcimento de ICMS ST - Modelo 2 [Rel. Gráfico]

18 - Ressarcimento de ICMS ST (PE) - Modelo 3 [Rel. Gráfico]

**19 - Ressarcimento de ICMS ST (SC)**

20 - Ressarcimento de ICMS ST (RS)

21 - Ressarcimento de ICMS ST (MG)

22 - Ressarcimento de ICMS Próprio (SP)

23 - Restituição do ICMS ST e ICMS OP (MG)


24 - Ressarcimento ST de Regime Especial (SC)

25 - Ressarcimento de ICMS ST - Destaque IPI (SC/RS)

26 - Ressarcimento de ICMS ST e Próprio (SC)

Parametrização Imprimir << Voltar Avançar >> Fechar

- 3) Verifique o valor de ressarcimento de ST para que seja lançado como ajuste na rotina **1097**.
- 4) Acesse a rotina **1097 - Geração arquivo livro fiscal eletrônico** a partir da versão 23.12.51, marque a opção **Geração do arquivo SPED Fiscal** e clique **Avançar**;
- 5) Em **Dados Adicionais**, clique **Ajustes Doc. Fiscais** e selecione a aba **Informações Adicionais**, sub-aba **tabGravarC197**, sub-aba **Santa Catarina**, sub-aba **Registros C197/D197**;
- 5) Selecione o **Tipo Ajuste** igual a **ICMS - ST Rotina 1017 Rel. 19** e informe o **Cód. Ajuste**;

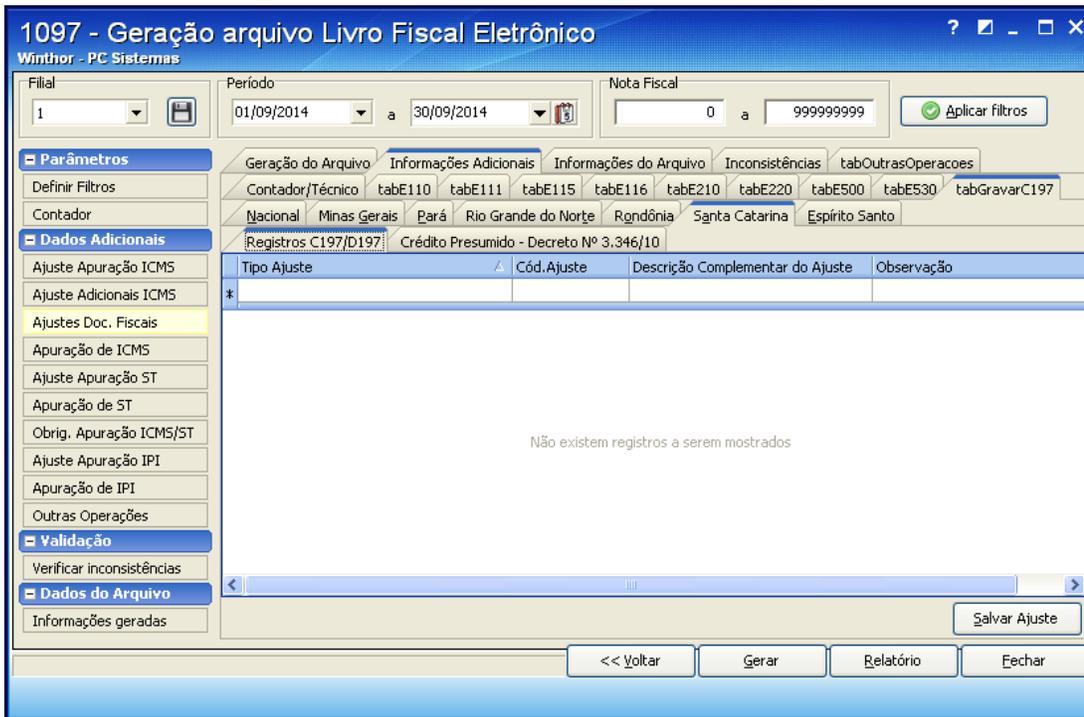

6) Em **Dados Adicionais**, clique **Ajuste Apuração ST** e selecione a aba **Informações Adicionais**, sub-aba **tabE220**;

7) Na planilha **Declaração dos valores de ajuste de ST** realize o lançamento dos dados do registro E220 e na planilha **Documento(s) referente(s) ao ajuste de ST** lance os dados do registro E240. Tais valores também podem ser lançados automaticamente a partir de uma das opções conforme tela abaixo.

